




Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын
2021 оны 12 дугаар сарын 22.-ны өдрийн
12/22/дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт

ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙН ТОНГОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИК
АШИГЛАЛТЫН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС

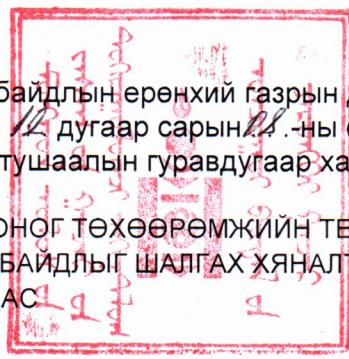

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч байгууллагын нэр:

Объектын нэр:

Байгууллагын регистрийн дугаар:

Захирлын нэр, утасны дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:

Шалгалтад хамрагдсан барилга байгууламжийн зэрэглэл

Гал түймрийн онц аюултай



Гал түймрийн аюултай 1 дүгээр зэрэглэл



Гал түймрийн аюултай 2 дугаар
зэрэглэл



Гал түймрийн аюултай 3 дугаар зэрэглэл



ШАЛГАХ ЧИГЛЭЛ

| № | Хууль, норм, дүрмийн заалт | Шалгалтын асуулт | Шаардлага хангасан эсэх | | Тайлбар |
|----------------------------------|--|--|----------------------------|------|---------|
| | | | Тийм | Үгүй | |
| Хууль эрх зүй, норм дүрэм | | | | | |
| 1 | Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 19.2 | Галын аюулгүй байдлын дүгнэлттэй эсэх | | | |
| 2 | "Хийн хангамж" БНБД 42-01-04-ийн 7.74 заалт | Хийн баллоны суурь, хүзүүвч, их бие, хаалт арматур гэмтэлгүй, баллоны будалт, бичиглэл бүрэн, ээлжит магадлалын хугацаа дуусаагүй эсэх | | | |
| 3 | "Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.11.1 заалт | Хийн алдагдал илрүүлэх, дохиолох багаж хэрэгсэлтэй эсэх | | | |
| 4 | "Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.6.9 заалт | Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэлтэй эсэх | | | |
| 5 | "Хийн хангамж" БНБД 42-01-04-ийн 9.49 заалт | Орон сууцны 2-оос дээш давхар бүхий барилга дотор хийн баллон байрлуулаагүй. | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| 6 | Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.9.3 заалт | Хийн баллоны хамгийн их температур +45С-ээс ихгүй байх ба халаах хэрэгслээс 1м, ил гал гаргадаг зуухнаас 5м-ээс доошгүй зйтай. | | | |
| 7 | "Хийн хангамж" БНБД 42-01- 04-ийн 6.39 заалт | Хийн зуух, халаалтын аппарат болон эзэлхүүний ус халаагчийг үл шатах материалыаар хийсэн хананы дэргэд хананаас 10см-ээс багагүй зйтай байрлуулсан. | | | |
| 8 | Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 2.1 заалт | Хийн тоног төхөөрөмжийн угсралтыг хийн аж ахуйн байгууллагын боловсруулж баталсан зургаар гүйцэтгэсэн. | | | |
| 9 | Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.7.3 заалт | Хийн тоноглол, хий дамжуулах хоолойд техникийн үйлчилгээг 3 сард 1-ээс доошгүй удаа, урсгал засварыг жилд нэгээс доошгүй удаа хийлгэдэг | | | |
| 10 | "Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.8.6 заалт | Хийн тоног төхөөрөмжийг аюулгүй ажиллуулах талаар санамж, зааварчилгааг ил тод бичиж тавьсан. | | | |
| 11 | "Хийн хангамж" БНБД 42-01- 04-ийн 9.52 заалт | Зочны болон амралтын өрөө тасалгаа, суурийн болон техникийн давхарын өрөө, нийтийн хоолны газрын хооллох болон худалдааны танхим, олон нийтийн болон үйлдвэрийн газрын үзвэр, хурлын танхим, хичээлийн өрөө болон эмнэлгийн өвчтөний өрөө, түүнтэй төстэй өрөөний доор орших өрөө, байран дотор, түүнчлэн байгалийн гэрэлтүүлэггүй өрөөнд баллон, хийн тоног төхөөрөмж байрлуулаагүй. | | | |
| 12 | Хийн хангамж" БНБД 42-01- 04-ийн 6.29 заалт | Хийн зуухыг 2.2м-ээс доошгүй өндөртэй, байгалийн гэрэлтүүлэг бүхий агааржуулалтын сорох, хоолойтой, цонх нь салхивчтай гал тогооны өрөөнд байрлуулсан эсэх | | | |
| 13 | "Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.8.2 заалт | Хийгээр ажилладаг тоног төхөөрөмжийг ажиллуулдаг хүмүүс нь аюулгүй ажиллагааны талаар хийн ахуйн нэгжийн зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан эсэх | | | |
| 14 | "Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.8.8 заалт | Утаа зайлзуулах ба агааржуулах системд тогтмол цэвэрлэгээ, шалгалтыг хийдэг эсэх | | | |

| | | | | | | |
|----|---|-------|--|--|--|--|
| 15 | "Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн заалт | 3.7.2 | Хий дамжуулах хоолой тулгуур хийц бую газардуулагч маягаар ашиглаагүй эсэх | | | |
| 16 | "Хийн хангамж" БНБД 42-01- 04-ийн 6.10 заалт | | Шатах, тэсрэх бодис хадгалах болон агааржуулалтын суваг бүхий өрөө, барилгын зоорь, техникийн давхар, халуун уур бую шатаалтын бүтээгдэхүүн бурхэн өнгөрөх газарт хийн хоолой байрлаагүй эсэх | | | |
| 17 | "Хийн хангамж" БНБД 42-01- 04-ийн 9.37 заалт | | Бүлэг баллонт төхөөрөмжийг үл шатах материалыаар хийсэн хайрцаг эсвэл хамгаалалтын бурхүүлтэйгээр байрлуулсан эсэх | | | |
| 18 | "Хийн хангамж" БНБД 42-01- 04-ийн 9.37 заалт | | Бүлэг баллонт төхөөрөмжийг үндсэн барилгын гадна талд байрлуулсан | | | |
| 19 | "Хийн хангамж" БНБД 42-01- 04-ийн 9.38 заалт | | Орон сууцны байрны дэргэд өөр хоорондоо 15м-ээс багагүй зайдтайгаар 3-аас илүүгүй тооны бүлэг баллонт төхөөрөмж байрлуулаагүй. | | | |
| 20 | "Хийн аж ахуйн техник аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.6.10 заалт | | Бүлэг баллонт төхөөрөмжийн баллон байрлуулах байр талбайд "Галын аюултай-Хий" гэсэн анхааруулах санамжтай эсэх | | | |
| 21 | Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрмийн 2.23. | | Барилга байгууламжийн зорийн болон хагас зорийн давхарт үйлчилгээ явуулж байгаа аж ахуй нэгж, байгууллага нь бл-ээс бага хэмжээтэй 1 ширхэг хийн баллоныг тухайн нутаг дэвсгэрийн гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн зөвшөөрөлтэйгээр ашиглаж болно. | | | |
| 22 | Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрмийн 2.24. | | Эвдрэл гэмтэлтэй шатдаг хийн тоног төхөөрөмж ашиглах, ахуйн зориулалттай хийн тулга болон тосон дэн, дэнлүү, зул, лаа нь унахааргүй суурьтай, доошоо халах бололцоогүй хийцтэй байх бөгөөд модон эдлэл зэрэг шатдаг материалыаас хажуу тийш 0.2м, доош 0.7м-ээс илүү зайдтай байрлуулахыг хориглоно. | | | |

| БАТАЛГААЖУУЛАЛТ | | |
|---|---|---|
| Хяналт шалгалт хийсэн газар, хэлтэс, албан тушаал | Хяналт шалгалт зохион байгуулсан албан тушаалтан / овог, нэр/ | Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан / овог, нэр/ |
| | / гарын үсэг, тэмдэг/ | / гарын үсэг, тэмдэг/ |
| | | |