


Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын
2021 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн
1/271 дугаар тушаалын тавдугаар хавсралт



ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЛЫН
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

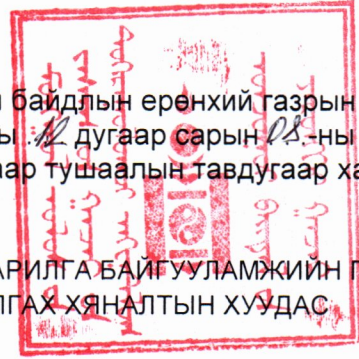

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч байгууллагын нэр:

Объектын нэр:

Байгууллагын регистрийн дугаар:

Захирлын нэр, утасны дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:

Шалгалтад хамрагдсан барилга байгууламжийн зэрэглэл

Гал түймрийн онц аюултай

Гал түймрийн аюултай 1 дүгээр зэрэглэл

Гал түймрийн аюултай 2 дугаар
зэрэглэл

Гал түймрийн аюултай 3 дугаар зэрэглэл

ШАЛГАХ ЧИГЛЭЛ

№	Хууль, норм, дүрмийн заалт	Шалгалтын асуулт	Тийм	Үгүй	Тайлбар
Хууль эрх зүй					
1	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2.3	Барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, хийц, бүтээц, зориулалтыг өөрчлөх, гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмж суурилуулах, цахилгааны эх үүсвэрийн шугам сүлжээг шинэчлэхдээ эрх бүхий хуулийн этгээдээр галын аюулгүй байдлын магадлал хийлгэсэн зураг төслийг баримтлах.			
2	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2.4	Ажилтан, алба хаагчийг гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, авран хамгаалах, гал түймэр унтраах арга ажиллагаанд сургах, мэдлэгийг нь дээшлүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.			
3	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2.6	Гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмж, анхан шатны багаж хэрэгсэл, бодис, материал зэрэгт техникийн үйлчилгээ хийж, ашиглалтын бэлэн байдлыг бүрэн хангах			
4	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2.9	гал түймрийн аюулын үнэлгээг энэ хуулийн 18.5, 18.6, 18.7, 18.8-д заасны дагуу хийлгэх			

5	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2.10	Галын аюулгүй байдлын дүрэм, гал түймэр унтраах шуурхай төлөвлөгөөг боловсруулж, эрх бүхий этгээдээр баталгаажуулах.			
6	"Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай" хуулийн 9.1	Жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй. /Бүртгэлийн гэрчилгээ/			
7	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай" хуулийн 11.2.3	Эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар боловсруулж, улсын экспертизийн хяналт хийлгэсэн, батлагдаж зөвшөөрөлцсөн зураг төслийн дагуу барьсан			
8	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай" хуулийн 11.2.3	Шатахуун түгээх станцын зориулалтын газар эзэмших зөвшөөрөлтэй.			
9	Барилгын тухай" хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1	Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн хүрээнд угсралтын ажлыг тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага гүйцэтгэсэн.			
10	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай" хуулийн 11 дүгээр 11.2.6	Барилга байгууламжид улсын комисс ажиллаж байнгын ашиглалтад хүлээн авсан, актаар баталгаажсан.			
Стандарт, норм норматив, дүрэм, журам, зааварын хэрэгжилт					
1	Шатахуун түгээх станц. Техникийн ерөнхий шаардлага" MNS 4628:2013 стандартын 19.7	Аянга зайлуулагч, тоног төхөөрөмжийн газардуулгын эсэргүүцлийг хэмжүүлж акт үйлдэн баталгаажуулсан			
2	"Шатахуун түгээх станц. Техникийн ерөнхий шаардлага" MNS 4628:2013 стандартын 5.1	ШТС-ын зам талбай нь нийтийн зориулалтын бусад замаас тусдаа, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд саадгүй, гадаргуугийн налуу нь холбогдох норм, дүрмийн хэмжээнээс илүүгүй байхаас гадна ослын үед тээврийн хэрэгсэл саадгүйгээр гарах, гал унтраах, аврах ажиллагааны техник хэрэгсэл хүрэлцэн очих, аврах ажиллагаа явуулах боломж нөхцөлийг хангахаар төлөвлөгдсөн.			
3	Шатахуун түгээх станц. Техникийн ерөнхий шаардлага" MNS 4628:2013 стандартын 19.3	Шатахуун буулгаж байгаа автоцистернийг газардуулах хэрэгсэлтэй			
4	Шатахуун түгээх станц. Техникийн ерөнхий шаардлага" MNS 4628:2013 стандартын 19.4	ШТС-ын удирдлагын байр түүний орчинд байгаа металл дээвэр бүхий байгууламжууд, саравч, үнийн самбар зэрэг металл хийцүүдийг газардуулгад холбосон			
5	"Шатахуун түгээх станц. Галын аюулгүйн норм" БНБД 21-07-14-ийн 6.17, Шатахуун түгээх станц.	Буулгах талбай нь шатахууны үйлчлэлд тэсвэртэй, түүнийг хөрсөнд нэвчүүлдэггүй, шингээдэггүй шинж чанар бүхий хийцтэй бөгөөд талбай нь 150 мм-ээс багагүй өндөртэй хашлагаар			

	Техникийн ерөнхий шаардлага” MNS 4628:2013 стандартын 6.2	хүрээлэгдсэн, автоцистерний буулгах хоолойн битүүмжлэл алдагдахад буулгах талбайд асгарсан шатахууныг ослын сав руу урсгаж оруулах зориулалттай хоолойг төлөвлөсөн			
6	Шатахуун түгээх станц. Галын аюулгүйн норм БНБД 21-07-14-ийн 6.14	Газар дээрх сав нь дан ханатай тохиолдолд сав тус бүр, эсхүл хэсэг бүлэг савны эргэн тойронд битүү хүрээлсэн, асгарсан шингэний гидростатик даралтыг тэсвэрлэхүйц бат бэх 0.5 м-ээс намгүй, түүний үүсэж буй дотоод орон зайн багтаамж нь хамгийн том багтаамжтай савны багтаамжаас багагүй шороон далан эсвэл шатдаггүй материалаар хийсэн хязгаарлах хана байгуулсан			
7	Шатахуун түгээх станц. Галын аюулгүйн норм БНБД 21-07-14-ийн 5.3	ШТС-д ослын улмаас шатахуун асгарсан тохиолдолд ШТС-ын эзэмшлийн газраас гадагш тархахгүй байхаар төлөвлөсөн бөгөөд ШТС-ын зам талбайн орц, гарц дээр 0.2 метрээс багагүй өндөртэй өндөрлөгөө, мөн шатахуунаар бохирдсон гадаргуугийн хур тунадасыг зайлуулах сувгийг ШТС-ын цэвэрлэх байгууламжтай холбож төлөвлөсөн			
8	Шатахуун түгээх станц. Галын аюулгүйн норм БНБД 21-07-14-ийн 10.5	Шатахуун түгээх станцын машин угаах байрнаас бусад өрөө тасалгаанууд галын автомат дохиоллын системтэй			
9	Шатахуун түгээх станц. Галын аюулгүйн норм БНБД 21-07-14-ийн 5.13	Шатахуун түгээх станцын эзэмшлийн талбай дах тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн нь нэг чиглэлтэй байх, орц ба гарцыг тодорхой тогтоосон			
10	Шатахуун түгээх станц. Галын аюулгүйн норм БНБД 21-07-14-ийн 6.8	Шатахуун түгээх станцын барилгад гал гарах болон гагнуурын ажил хийхэд зориулсан байр төлөвлөж ашиглаагүй			
11	Шатахуун түгээх станц. Галын аюулгүйн норм БНБД 21-07-14-ийн 6.24	Шатахуун түгээх станцад цахилгаан дамжуулах агаарын шугам төлөвлөж ашиглаагүй.			
12	Шатахуун түгээх станц. Техникийн ерөнхий	ШТС-д хамаарагдахгүй барилга байгууламж хүртэлх зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан			
13	шаардлага” MNS 4628:2013 стандартын 3.6, 10.1.4	ШТС-ийн технологийн барилга байгууламж хоорондын зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан			
14	Шатахуун түгээх станц. Галын аюулгүйн норм БНБД 21-07-14-ийн 6	ШТС-ын эзэмшил газарт баригдсан авто тээврийн хэрэгслийн үйлчилгээний байранд шатдаг хий, хялбар шатдаг шингэн хэрэглэх мөн түүнчлэн шатамхай тоос үүсгэх			

		(жишээ нь, будаг, г.м.) технологи бүхий үйл ажиллагааг хориглоно.			
15	Шатахуун түгээх станц. Галын аюулгүйн норм БНБД 21-07-14-ийн 10.1	Шатахуун түгээх станц болон авто тээврийн хэрэгслийг шингэрүүлсэн шатдаг хийгээр цэнэглэх станцаас 200 метрээс ихгүй зайд 100 м ³ -ээс багагүй багтаамжтай усны нөөц эсвэл 2-оос цөөнгүй галын гидрант байна.			
16	Шатахуун түгээх станц. Галын аюулгүйн норм БНБД 21-07-14-ийн 10	Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслээр хангагдсан.			

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналт шалгалт хийсэн газар, хэлтэс, албан тушаал	Хяналт шалгалт зохион байгуулсан албан тушаалтан / овог, нэр/	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан / овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/